

LIMITI DELLE PARTI E STRUMENTI MONTATI SU SKID, LE PARTI E STRUMENTI AL DI FUORI DI QUESTA SAGOMA SONO COMUNQUE A CARICO DELL'APPALTATORE, FINO AI LIMITI DI BATTERIA

FOGLIO N°2: OLIO LUB. E RAFFREDDAMENTO

RITORNO ACQUA
RAFFREDDAMENTO IN
SCAMBIATORE OLIO IDRAULICO
MANDATA ACQUA
RAFFREDDAMENTO IN
SCAMBIATORE OLIO IDRAULICO
RITORNO ACQUA
RAFFREDDAMENTO IN
SCAMBIATORE GENERATORE
MANDATA ACQUA
RAFFREDDAMENTO IN
SCAMBIATORE GENERATORE
RITORNO RAFFREDDAMENTO
STEAM GLAND CONDENSER
MANDATA RAFFREDDAMENTO
STEAM GLAND CONDENSER

AEROTERMO POSTO ESTERNAMENTE
ALLO STABILE AISA


LINEA DI REINTEGRO COOLIG WATER
DA AISA, LIMITE DI BATTERIA AL
VASO ESPANSIONE

POMPA DI CIRCOLAZIONE COOLING
WATER E VASO ESPANSIONE POSTI
IN SALA TURBINA

aisa
impianti spa


FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 1 TURBO-ALTERNATORE PER LA
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E CALORE, A SERVIZIO DELLA LINEA DI
RECUPERO ENERGETICO DELLA CENTRALE DI RECUPERO TOTALE DI RIFIUTI
DI SAN ZENO

FOGLIO N°2: OLIO LUBRIFICAZIONE E RAFFREDDAMENTO

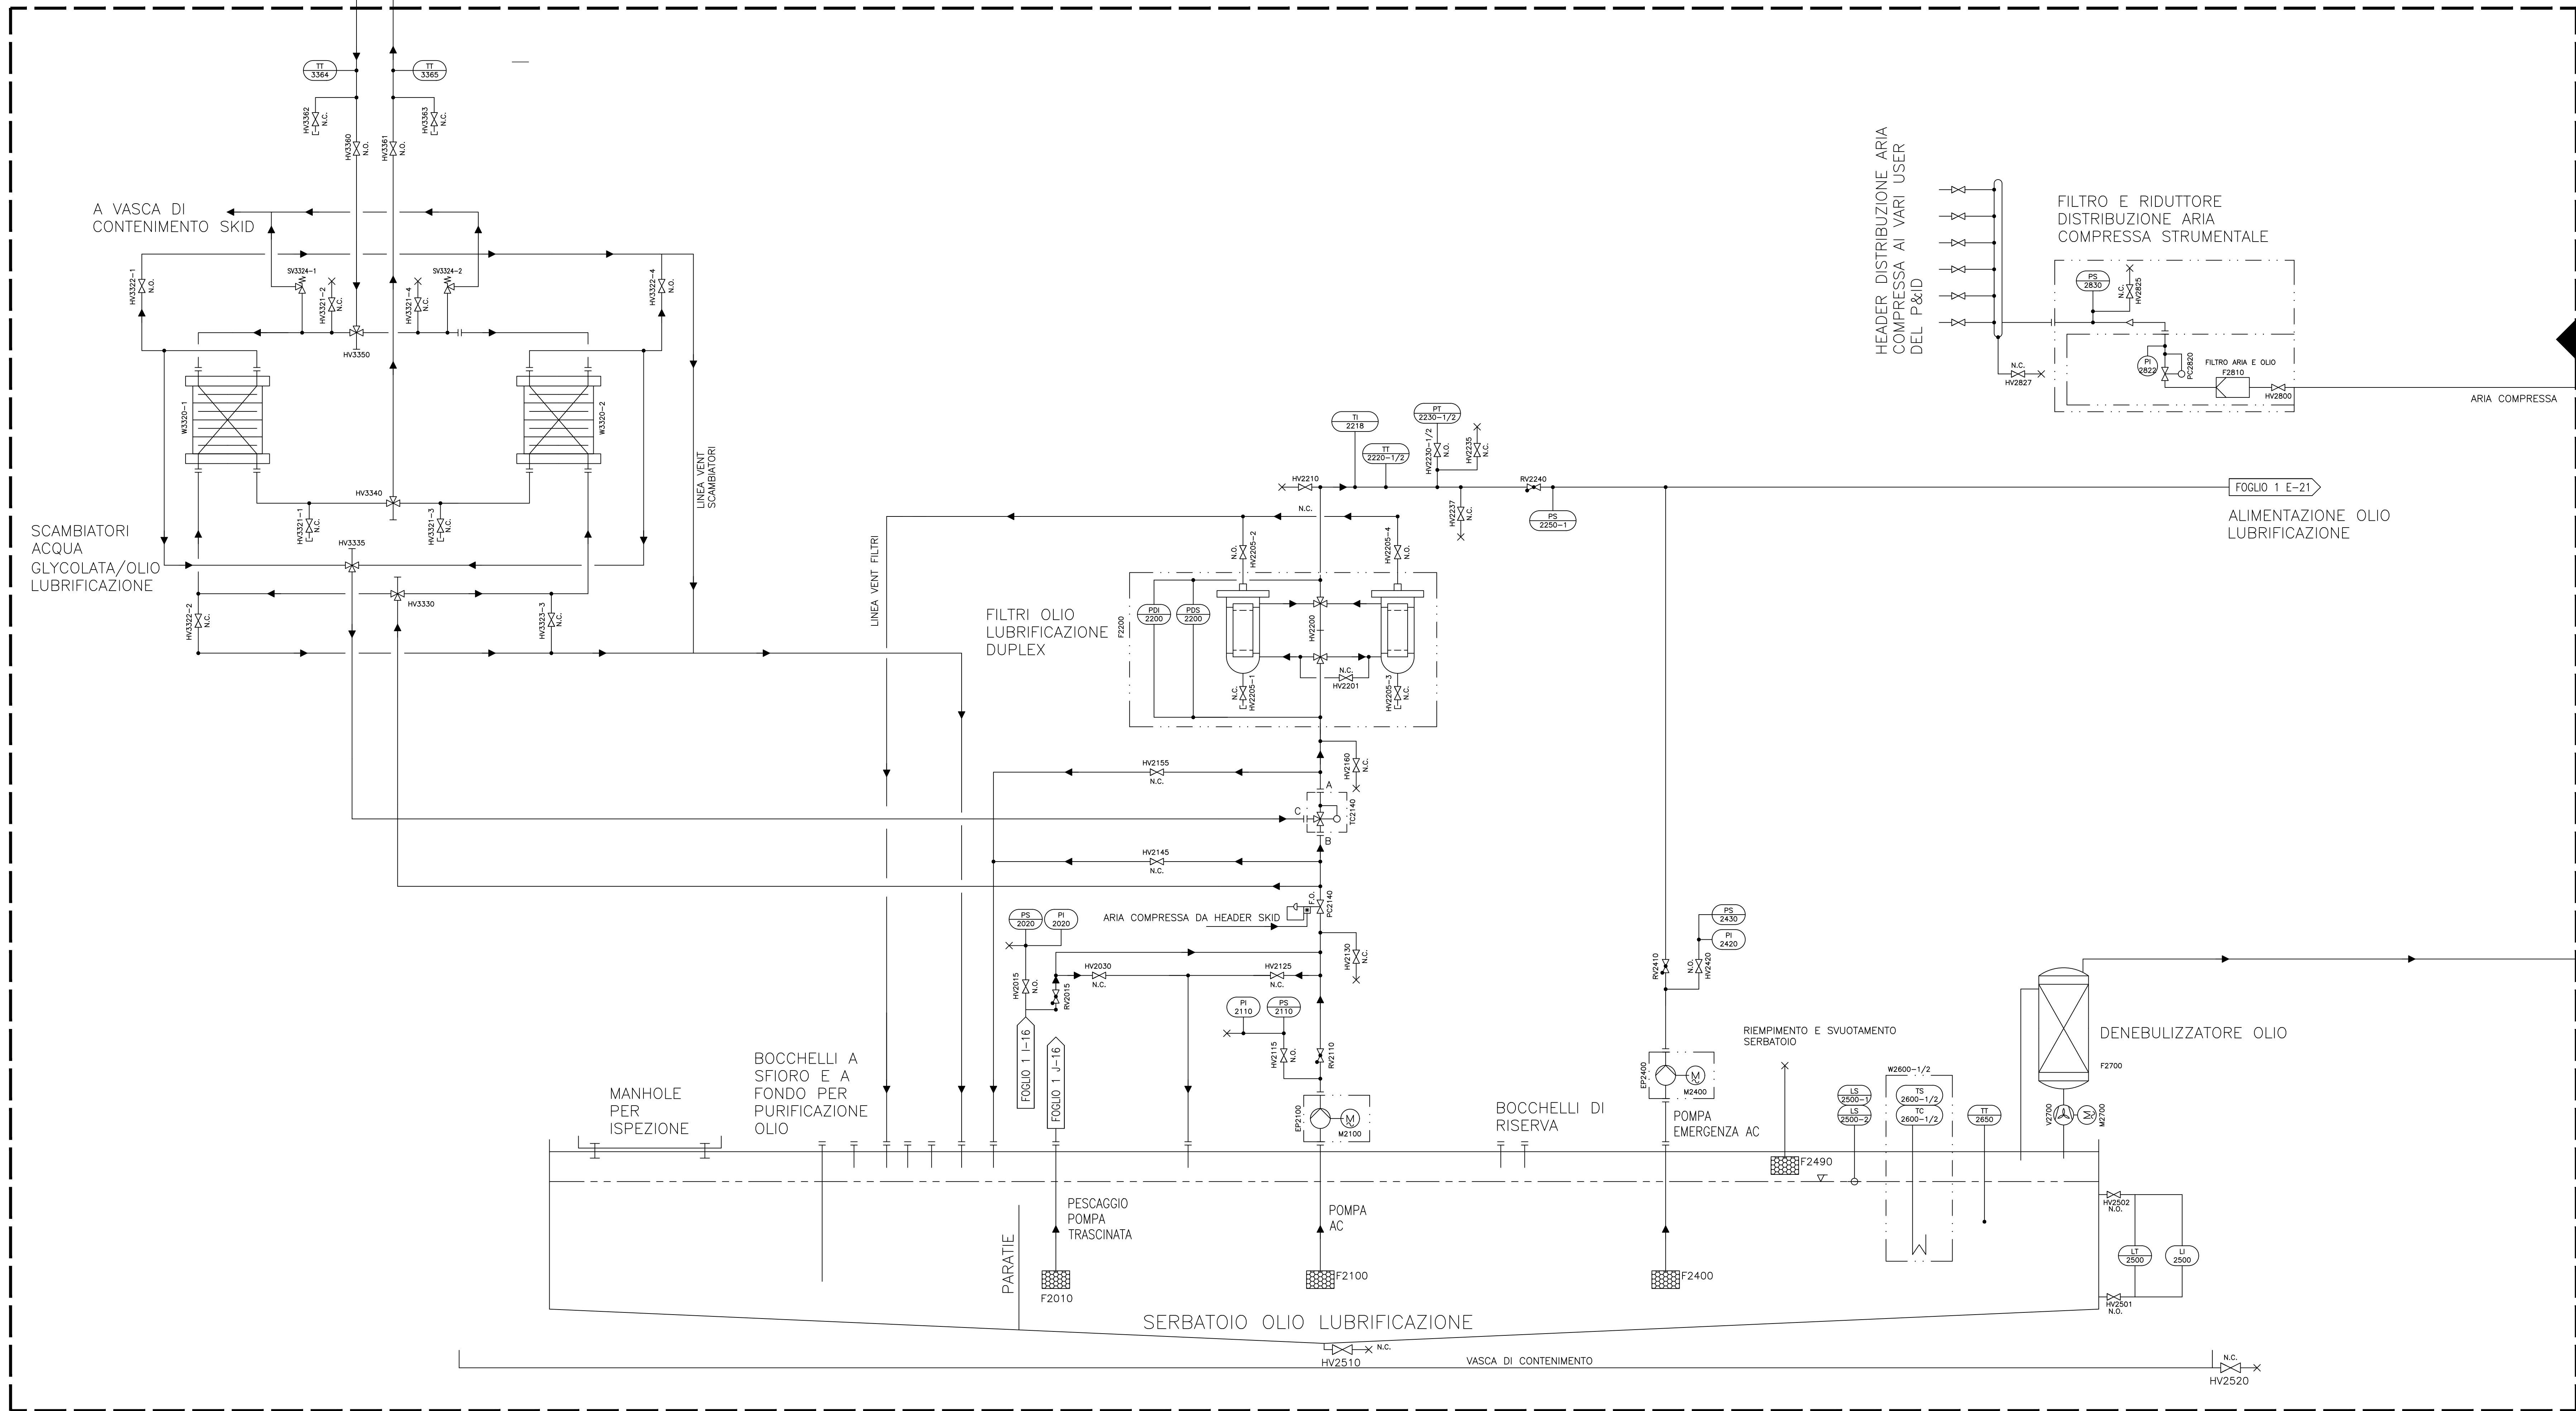

LIMITI DELLE PARTI E STRUMENTI MONTATI SU SKID, LE PARTI E STRUMENTI AL DI FUORI DI QUESTA
SAGOMA SONO COMUNQUE A CARICO DELL'APPALTATORE, FINO AI LIMITI DI BATTERIA

FOGLIO N°3: OLIO IDRAULICO E STEAM GLAND CONDENSER

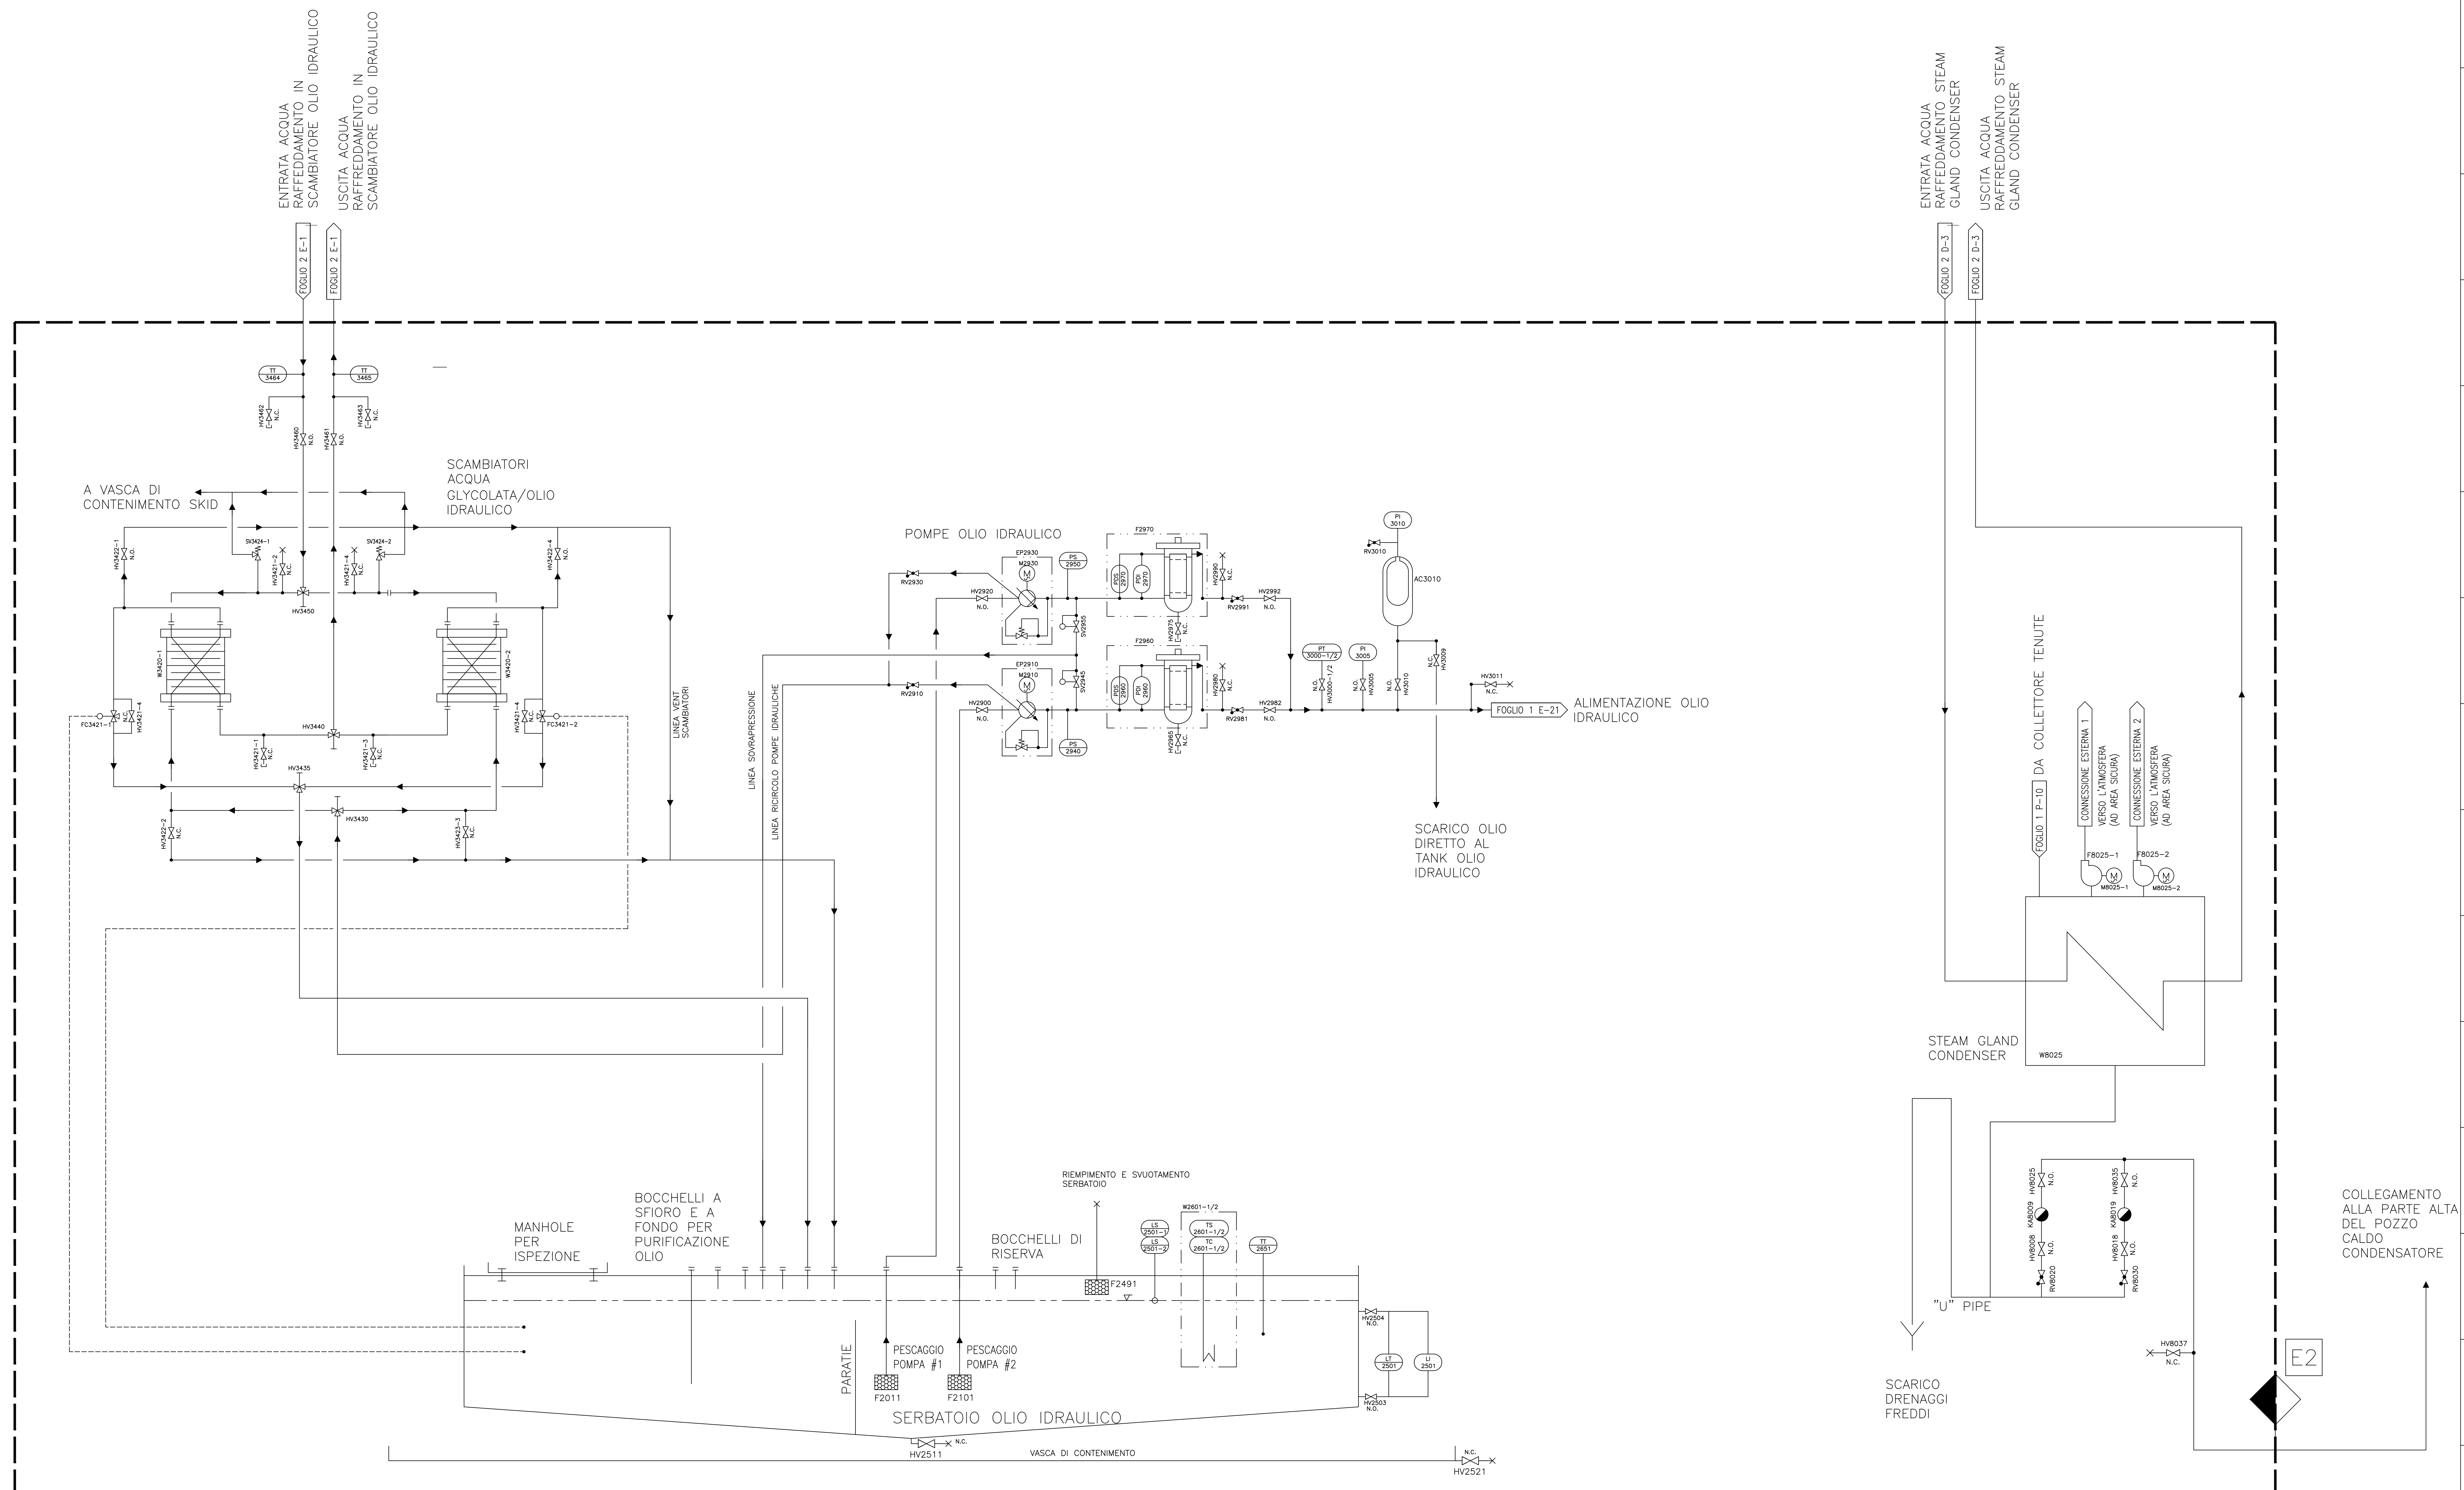

LIMITI DELLE PARTI E STRUMENTI MONTATI SU SKID, LE PARTI E STRUMENTI AL DI FUORI DI QUESTA SAGOMA SONO COMUNQUE A CARICO DELL'APPALTATORE, FINO AI LIMITI DI BATTERIA

FOGLIO N°4: CONDENSATI TURBINA

aisa

impianti spa

FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 1 TURBO-ALTERNATORE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E CALORE, A SERVIZIO DELLA LINEA DI RECUPERO ENERGETICO DELLA CENTRALE DI RECUPERO TOTALE DI RIFIUTI DI SAN ZENO

FOGLIO N°4: CONDENSATI TURBINA

BALANCING PIPE TRA TANK FOSSA
CONDENSATI E CROSSOVER
SCARICO TURBINA

FOGLIO 1 D15

LIMITE BATTERIA A
PERIMETRO SKID
TURBINA

FOGLIO 1 M-13 DA DRENAGGIO SCARICO TURBINA

ARIA COMPRESSA DA HEADER SKID

STAZIONE VALVOLE DRENAGGI

LIMITI DELLE PARTI E STRUMENTI MONTATI SU SKID, LE PARTI E STRUMENTI AL DI FUORI DI QUESTA SAGOMA SONO COMUNQUE A CARICO DELL'APPALTATORE, FINO AI LIMITI DI BATTERIA

RILANCIO CONDENSATI
ALLA PARTE ALTA DEL POZZO CALDO
CONDENSATORE

E1

LIMITE BATTERIA ALLO SKID
SERBATOIO CONDENSATI

FOSSA CONDENSATI


FOGLIO N°5: MISURA VIBRAZIONI E TEMPERATURE CUSCINETTI

aisa

impianti spa

FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 1 TURBO-ALTERNATORE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E CALORE, A SERVIZIO DELLA LINEA DI RECUPERO ENERGETICO DELLA CENTRALE DI RECUPERO TOTALE DI RIFIUTI DI SAN ZENO

FOGLIO N°5: MISURA VIBRAZIONI E TEMPERATURE CUSCINETTI




FOGLIO N°6: LINEA SPILLAMENTO A VALLE RACCORDO A "T"

aisa

impianti spa

FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 1 TURBO-ALTERNATORE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E CALORE, A SERVIZIO DELLA LINEA DI RECUPERO ENERGETICO DELLA CENTRALE DI RECUPERO TOTALE DI RIFIUTI DI SAN ZENO

FOGLIO N°6: LINEA SPILLAMENTO A VALLE RACCORDO A "T"

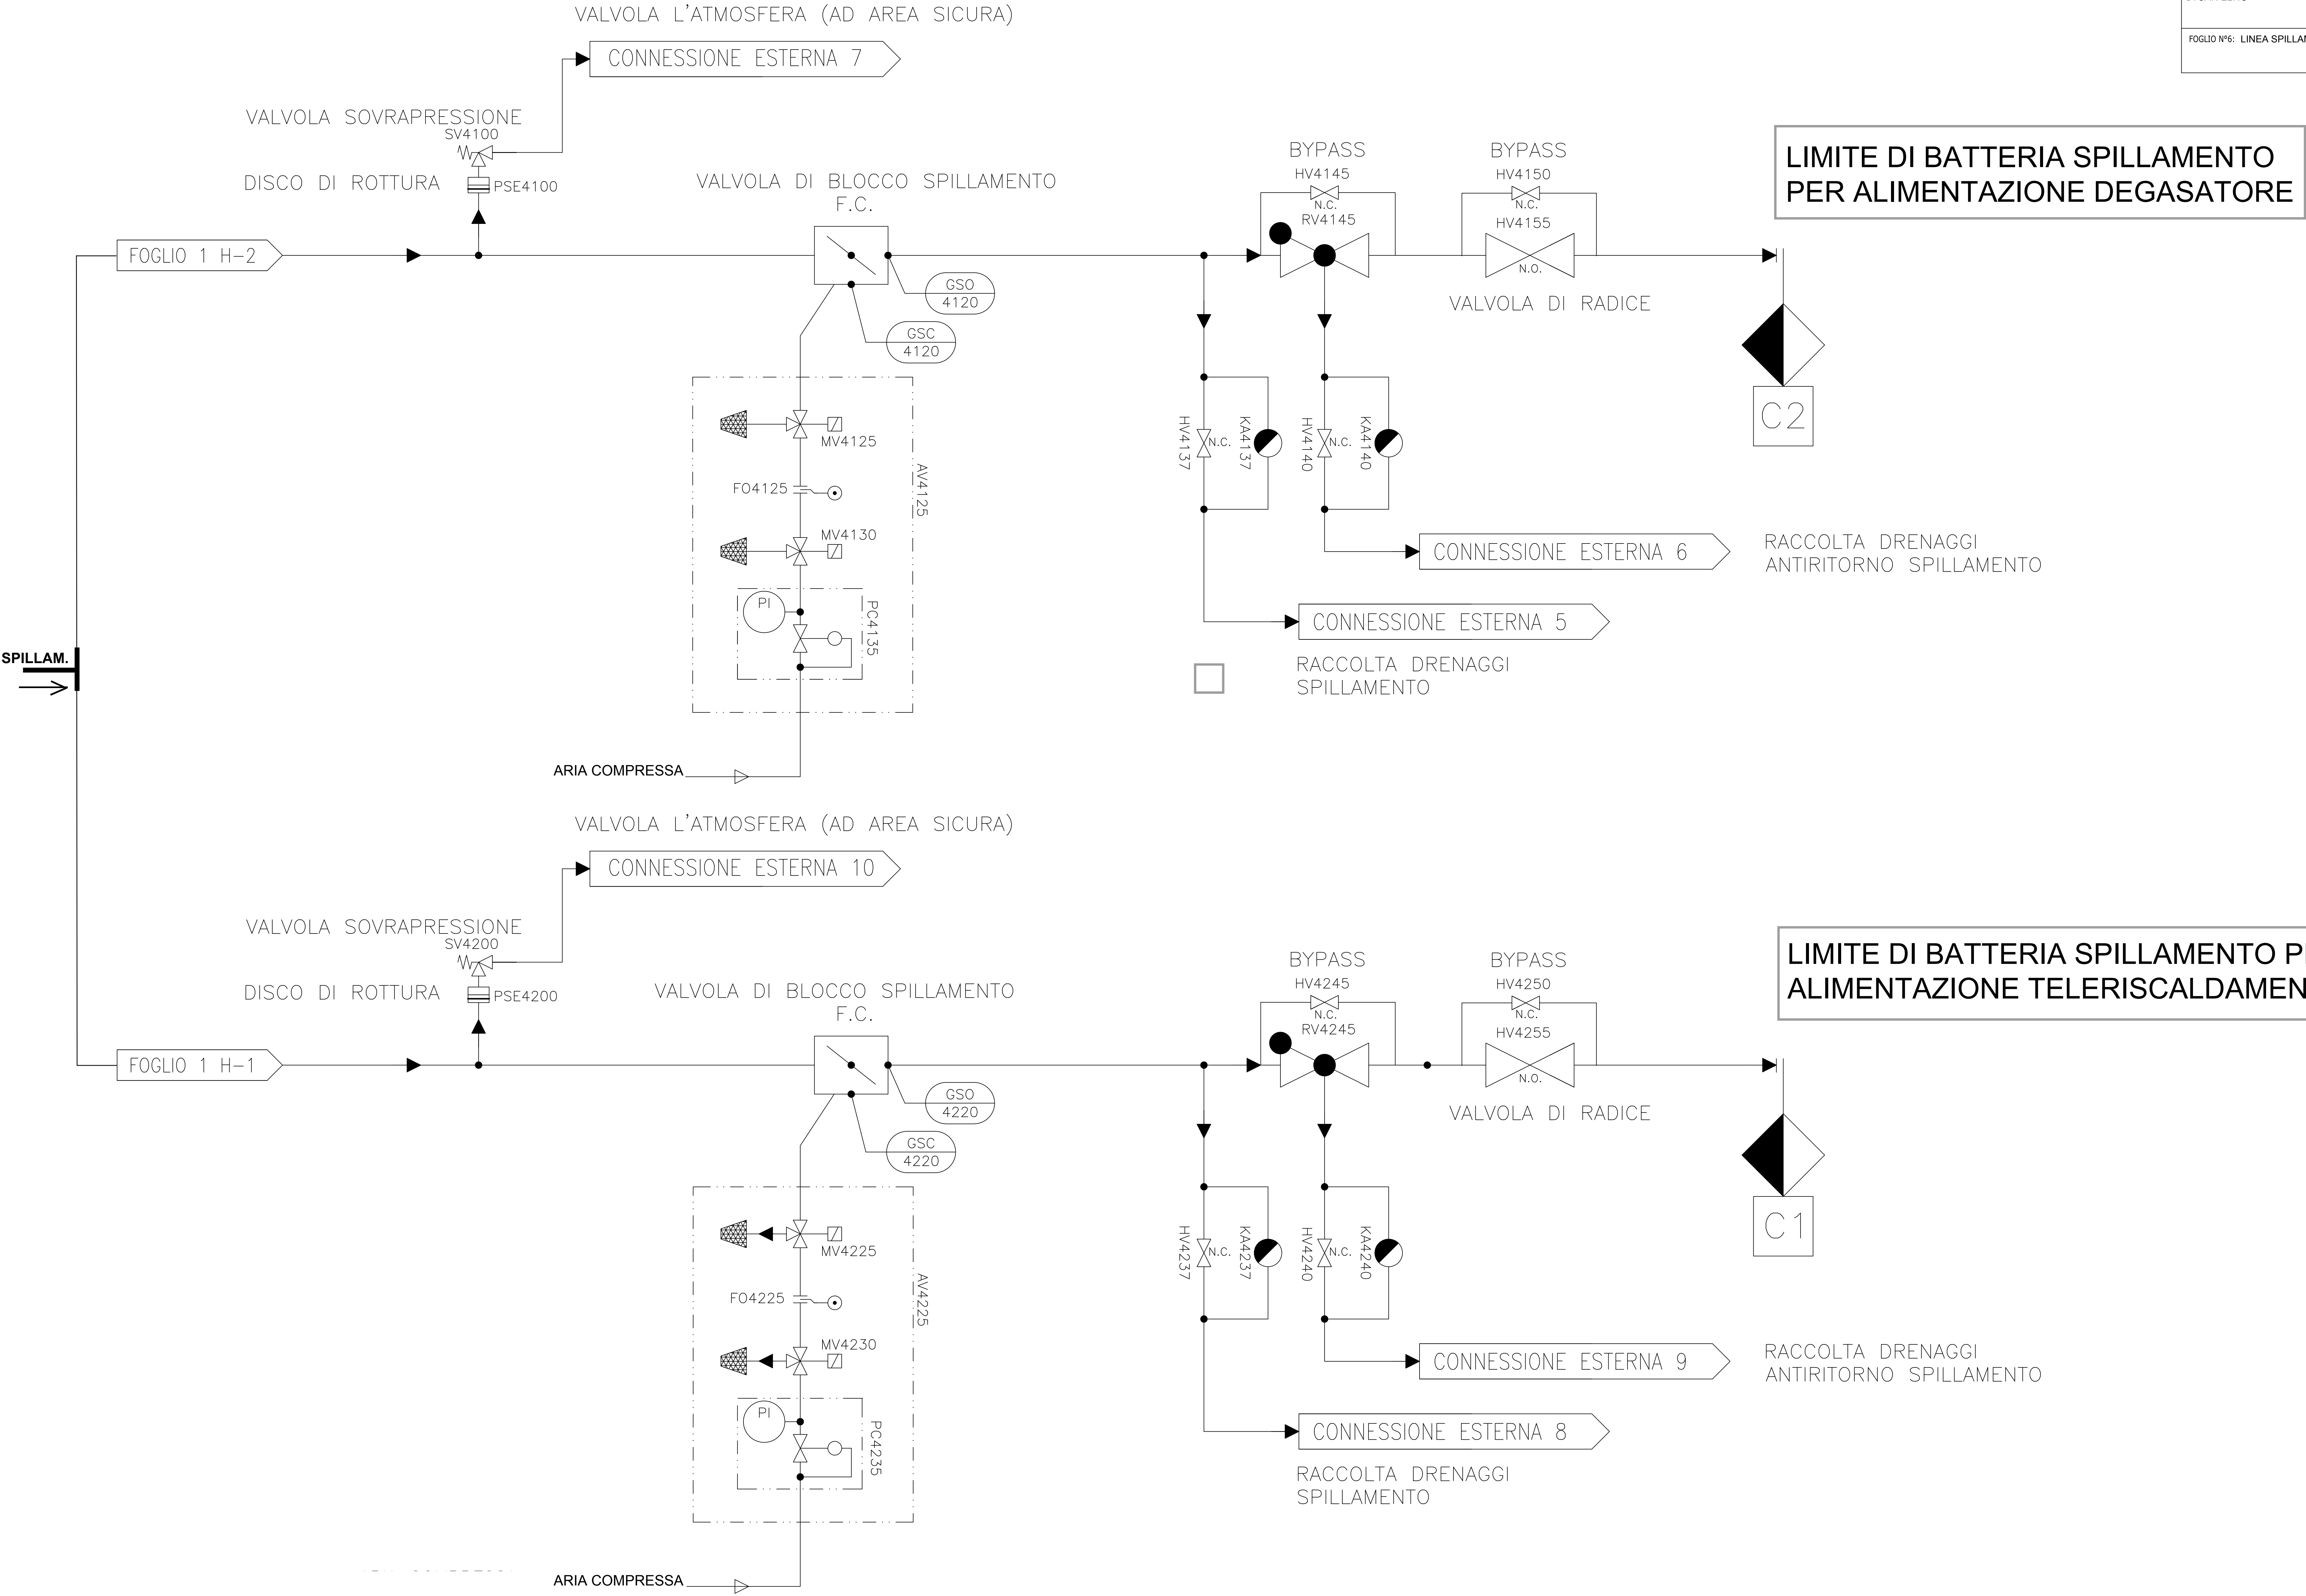

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	FOGLIO N°7: LEGENDA																							
B																								
C																								
D																								
E																								
F																								
G																								
H																								
I																								
J																								
K																								
L																								
M																								
N																								
O																								
P																								
Q																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

aisa		
impianti spa		
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 1 TURBO-ALTERNATORE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E CALORE, A SERVIZIO DELLA LINEA DI RECUPERO ENERGETICO DELLA CENTRALE DI RECUPERO TOTALE DI RIFIUTI DI SAN ZENO		
FOGLIO N°7: LEGENDA		

FOGLIO N°7: LEGENDA

SIGLA	SIMBOLO	SPIEGAZIONE
RV		VALVOLA NON RITORNO
HV/AV		VALVOLA MANUALE/ VALVOLA AD AZIONAMENTO AUTOMATICO
F		FILTRO A MAGLIA GROSSA
KA		STEAM TRAP
AV		VALVOLA A FARFALLA
FO		ORIFIZIO
PSE		DISCO DI ROTTURA
SV		VALVOLA DI SOVRAPRESSIONE
BB		BLEED AND BLOCK VALVE
MV		ELETTROVALVOLA A DUE VIE
F		FILTRO OLIO
GC		VALVOLA A CASSETTO A 4 VIE A COMANDO ANALOGICO
EV		POMPA
EV		VENTILATORE
—		FILTRINO SILENZIATORE SCARICO ARIA COMPRESSA
—		LIMITE DI FORNITURA
F		FILTRO A CARTUCCIA PER ACQUA
TC/PC		VALVOLA MECCANICA IN CONTROLLO DI PRESSIONE/TEMPERATURA
PC		VALVOLA A SARACINESCA A POSIZIONATORE ANALOGICO
—		STRUMENTO/ATTUATORE COLLEGATO AL SISTEMA DI CONTROLLO
—		STRUMENTO CON INDICAZIONE LOCALE

aisa

impianti spa



FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 1 TURBO-ALTERNATORE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E CALORE, A SERVIZIO DELLA LINEA DI RECUPERO ENERGETICO DELLA CENTRALE DI RECUPERO TOTALE DI RIFIUTI DI SAN ZENO

FOGLIO N°7: LEGENDA